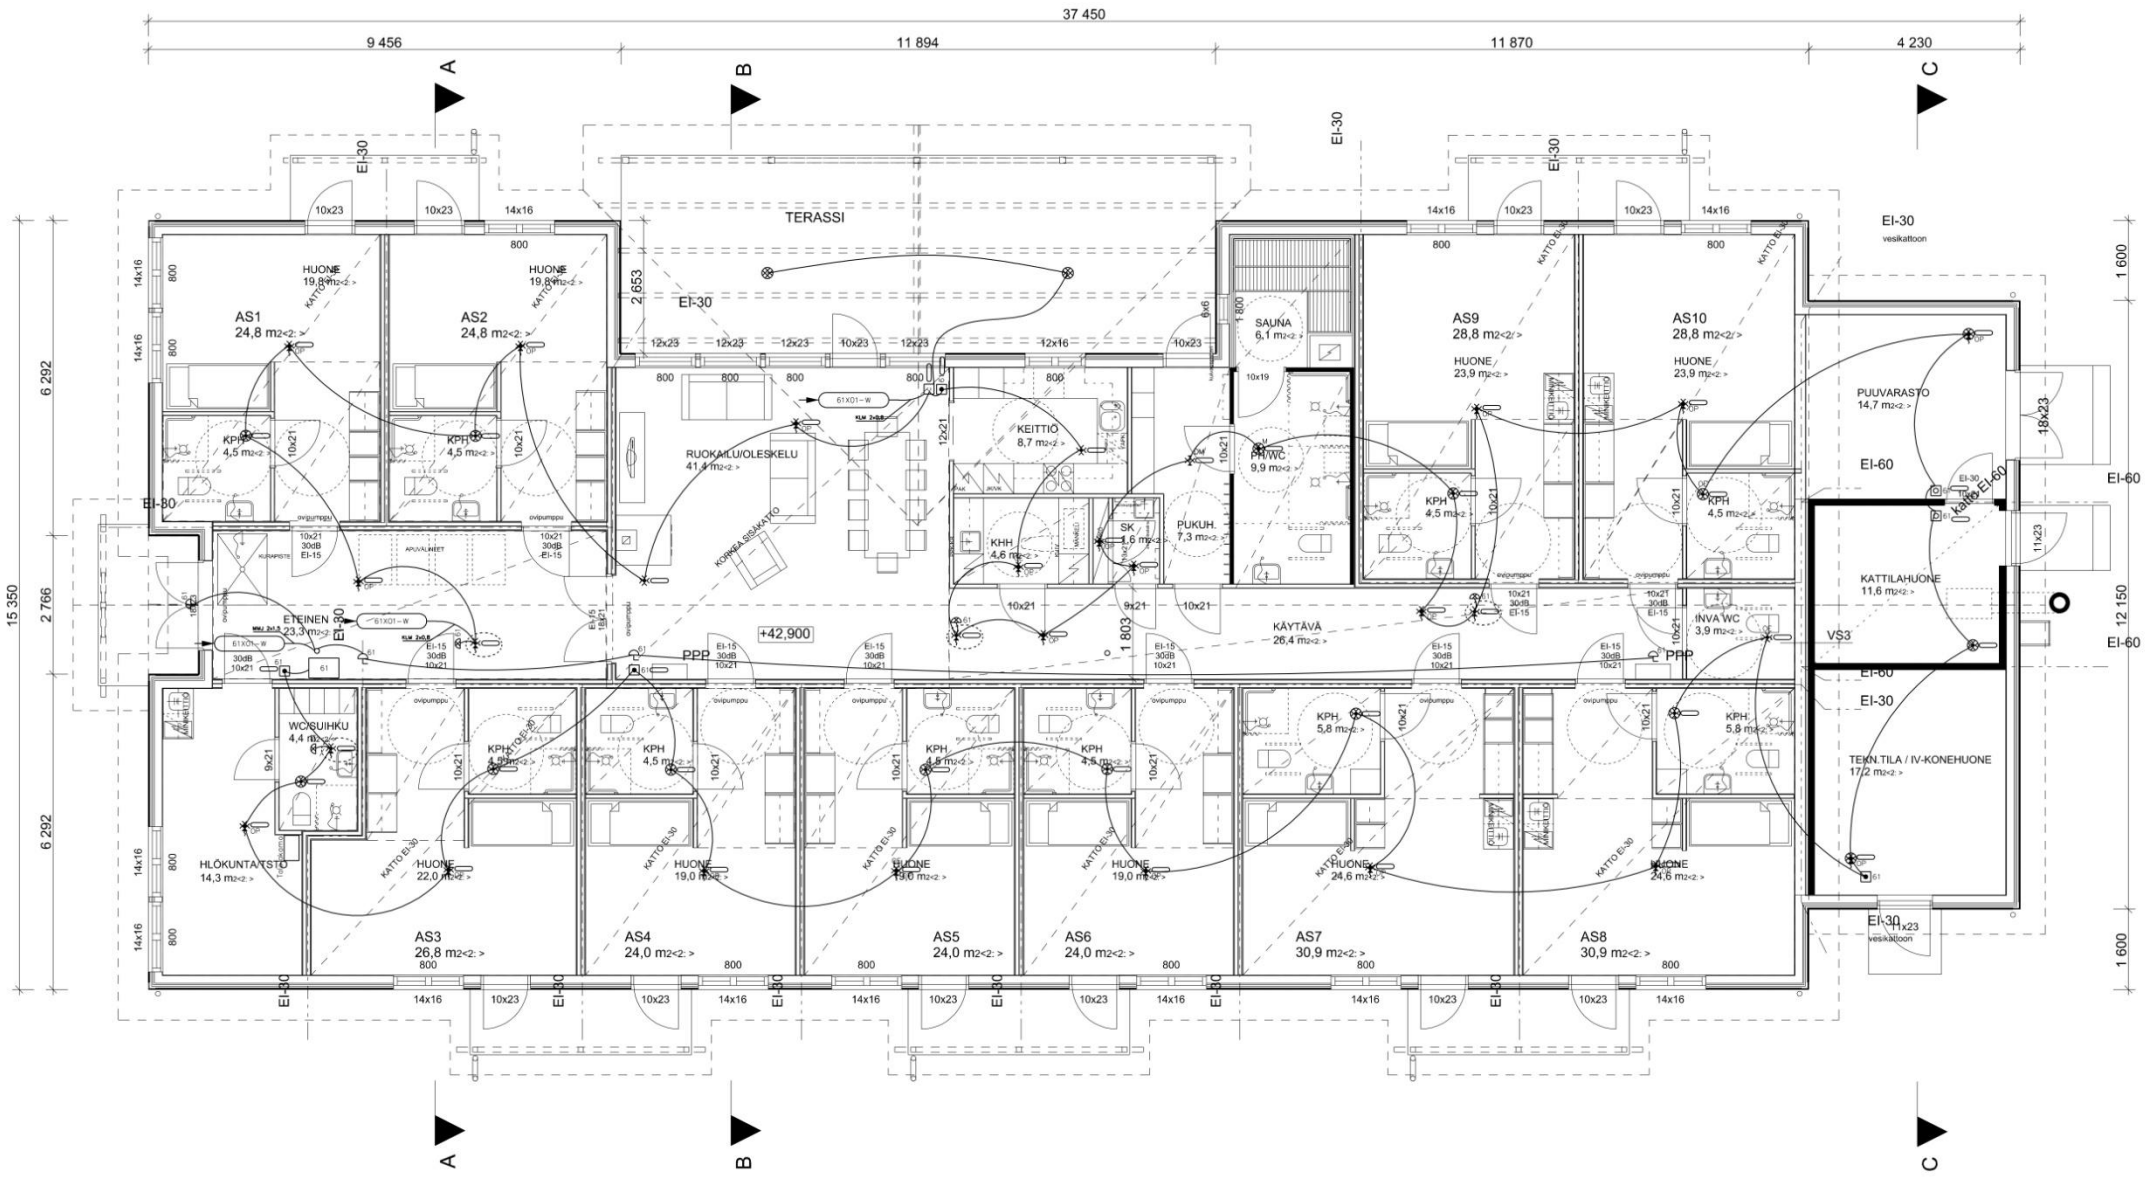

POHJA

- Palolmoitinkeskus
- Palolmoituspainike, osoitteellinen
- Osoiteyksikkö
- Palokello
- Savuilmaisin alakaton yläpuolella, varustettuna rinnakkaisella merkkilampulla. Merkkilampuun teksti "VÄLITILAN ILMAISIN"
- Optinen savuilmaisin, osoitteellinen
- Optinen savuilmaisin, kosteantilan kannalla, osoitteellinen
- Konventionaalinen lämpöilmaisin, kosteantilan kannalla
- Lämpöilmaisin, osoitteellinen
- Lämpöilmaisin, oikosulkueristinkannalla, osoitteellinen
- Lämpöilmaisin, kosteantilan kannalla, osoitteellinen
- Lämpöilmaisin, kosteantilan oikosulkueristinkannalla, osoitteellinen.
- DM-Lämpöilmaisin, osoitteellinen
- M-Lämpöilmaisin, kosteantilan kannalla, osoitteellinen

Asuinhuoneistojen ilmaisimet varustetaan kantoäänihälytyksellä.
Oikosulkueristin vähintään jokaista 20 kpl ilmaisinta/poinketta kohti

Tunn.	Lukum.	Muutos		Nimm.	Pvm

K.osa/Kylä: Arpela	Kortt./Tila: MÄ TILASTA 3:33 — Tontti — Rno
UUDISRAKENNUS	SÄHKÖPIIRUSTUS
Asuntola Arpelantie 166 95590 TORNIO	PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ PISTE- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
MTO-SÄHKÖ OY Katrinkatu 6 95450 Tornio www.mto-sahko.fi	Pvm. 14.4.2012 Piirt. Suunn. MK/g Tark. Yht.hlö Lehti
Viranomaisten merkintöjä	MK: 1:100
Työnumero	Tilaajan numero
SÄH	Piirustusnumero 601 — Muutos

LIITE 15